


神河町建設残土砂等処分地 放流水 結果一覧 (2023年4月 ~ 2024年3月)

	採水日		pH	BOD	COD	SS	全窒素
				mg/1	mg/1	mg/1	mg/1
基準値			5.8~8.6	60	90	60	120 (60)
定量下限値				0.5	0.5	1	0.1
残土砂等処分地 放流水	令和5年	5月 10日	7.0	1.1	2.5	2	3.2
		5月 31日	7.2	5.6	8.2	7	0.8
		6月 22日	7.2	2.9	8.7	3	1.1
		7月 12日	7.1	4.4	5.9	5	2.1
		8月 2日	7.0	7.4	11	10	0.5
		9月 6日	7.3	5.8	12	5	0.7
		10月 4日	7.4	7.3	17	9	0.8
		11月 1日	9.2	7.8	24	17	0.7
		12月 6日	8.9	9.0	15	11	1.0
	令和6年	1月 10日	7.6	6.6	9.6	5	1.6
		2月 7日	7.3	4.6	6.4	5	1.1
		3月 6日	7.2	1.6	3.2	2	1.3

注1) 括弧書きの基準値は、日間平均値です。これは、1日の平均的な汚染状態について定められたものです。


神河町建設残土砂等処分地 放流水質の推移

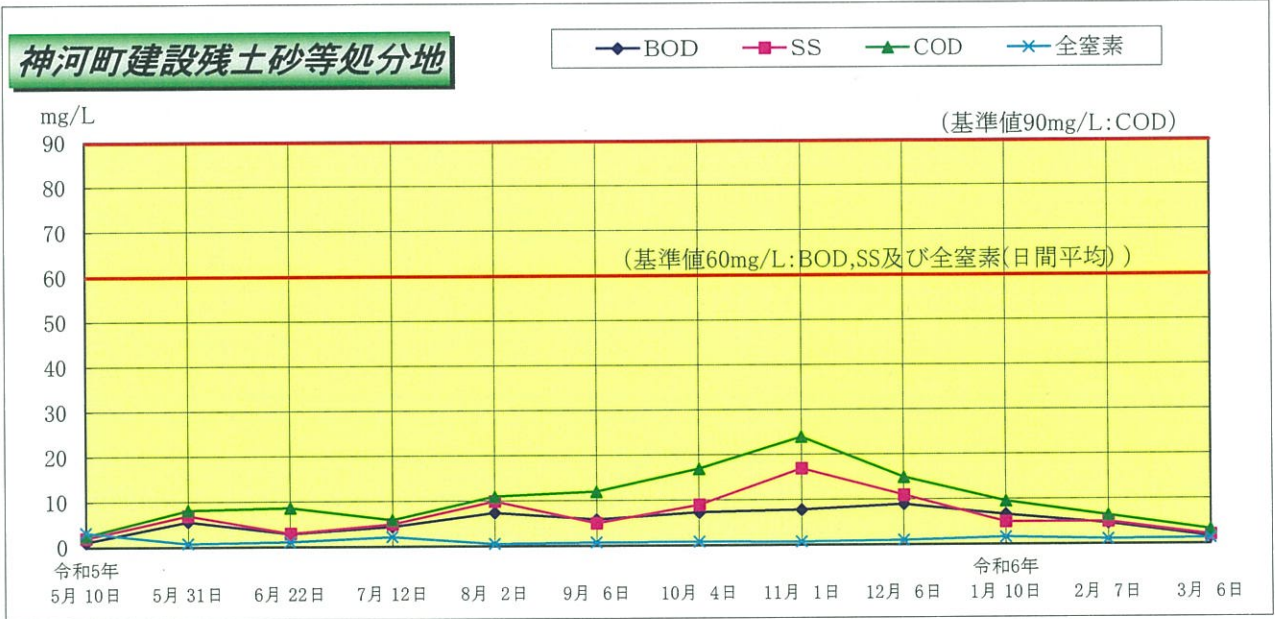

考察 ; pHを除く項目は、基準値以内であることから、測定結果には異常が認められないと判断します。
pHは、11/1 及び 12/6 が基準上限値を超過しております。
1/10 には基準値内となっているため、一時的なものであると考えられます。

神河町建設残土砂等処分地 地下水結果一覧 (2023年4月 ~ 2024年3月)

単位	上流	下流
	塩化物イオン mg/l	塩化物イオン mg/l
令和5年 5月 10日	2	2
5月 31日	2	2
6月 22日	2	2
7月 12日	2	2
8月 2日	3	2
9月 6日	2	2
10月 4日	2	2
11月 1日	2	2
12月 6日	2	2
令和6年 1月 10日	2	2
2月 7日	2	2
3月 6日	2	2
平均値	2.1	2.0

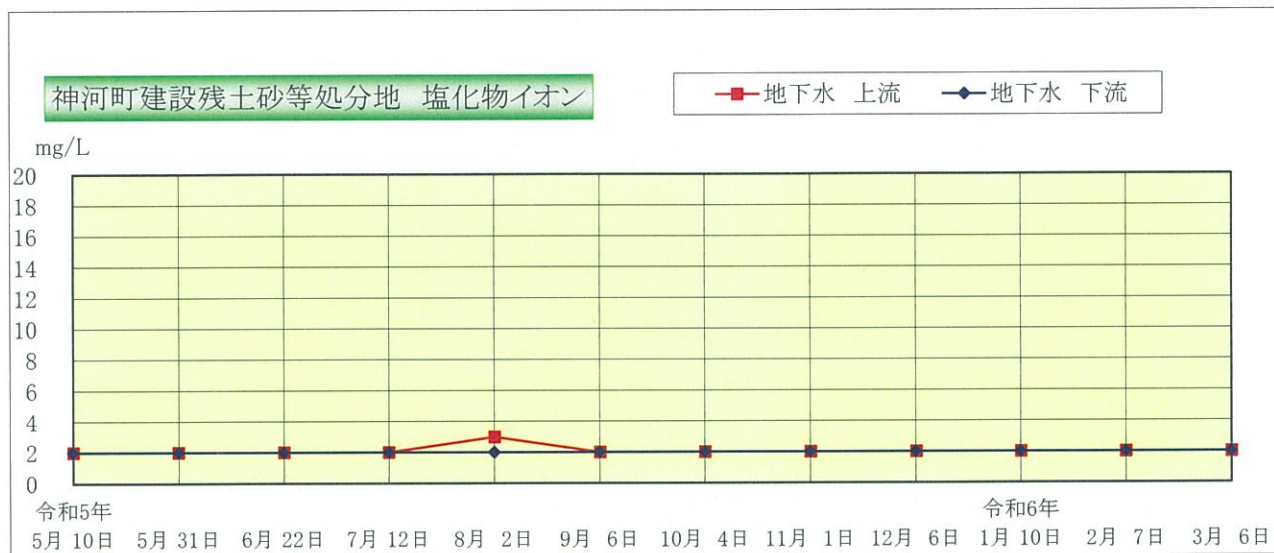

考察 ; 下流値は上流値と同等程度であるため、処分地からの地下水への影響は認められないと判断します。